


批准			
核校			
修改			
摘要			
日期			
标记			

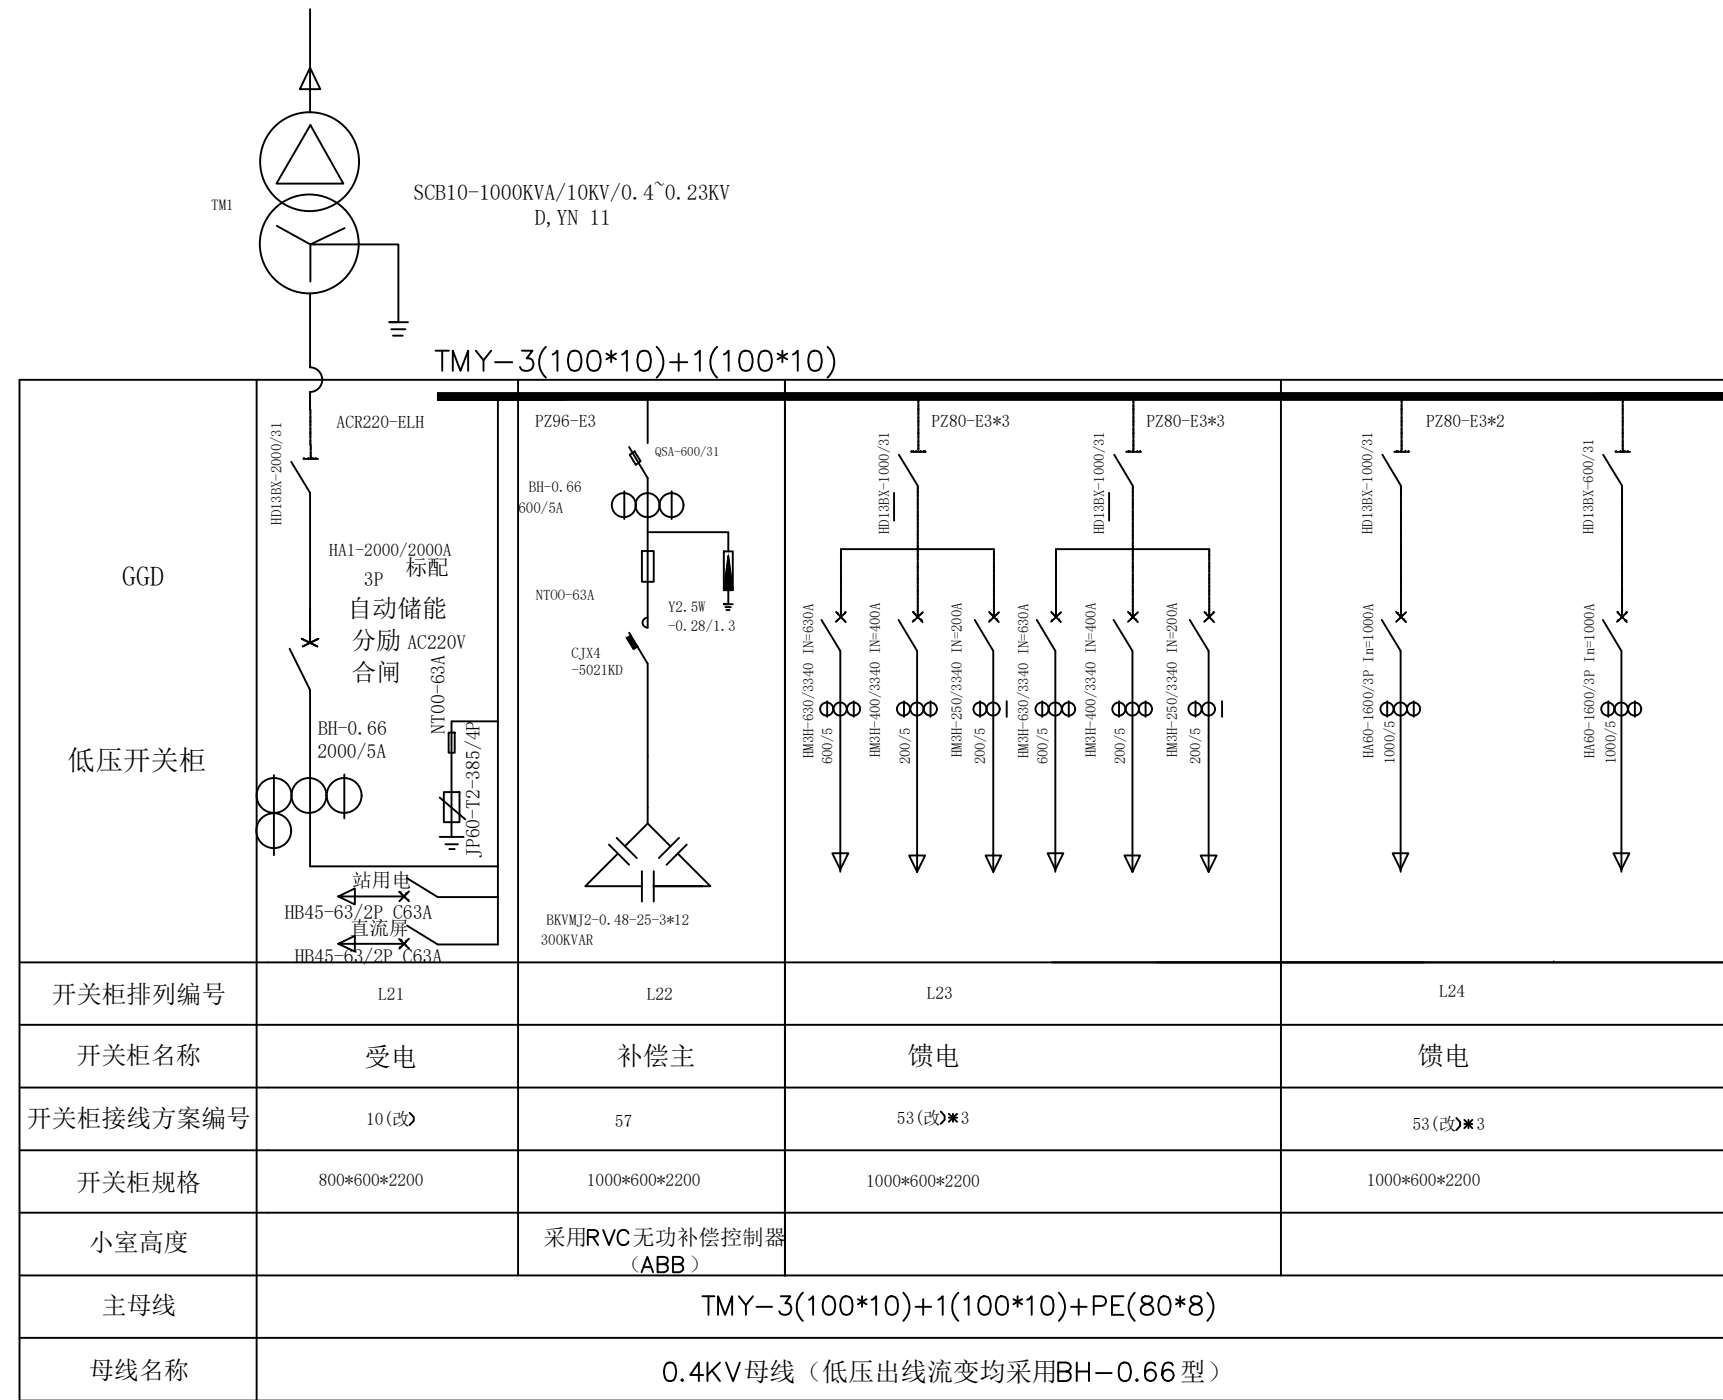

- 注：1、低压出线均为电缆下出线；
2、低压出线均带分励线圈；
3、低压出线开关应采用具有零飞弧功能系列型号；

日期			
人			
会			
专业			

				上海荣泰健康科技股份有限公司		施工阶段	
批准		设计		低压一次系统图			
审核		制图					
复核		描图					
校对		日期	年月日				
比例		图号		第 1 页			